



Сведения о проводимых проверках

1	Дата начала и окончания проверки	02.02. - 03.03. 2015 г.
2	Общее время проведения проверки (для субъектов малого и среднего предпринимательства, в часах)	
3	Наименование органа государственного контроля (надзора), наименование органа муниципального контроля	ИО ЗРС Роспотребнадзор по Кр. Кр. г-н Антон, Гинур
4	Дата и номер распоряжения или приказа о проведении проверки	
5	Цель, задачи и предмет проверки	Выполнение ежегодного тема проверки
6	Вид проверки (плановая или внеплановая): для плановой проверки – ссылка на ежегодный план проведения проверок; для внеплановой проверки в отношении субъектов малого или среднего предпринимательства – дата и номер решения прокурора о согласовании проведения проверки	Плановая
7	Дата и номер акта, составленного по результатам проверки, дата его вручения представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю	Акт №
8	Выявленные нарушения обязательных требований (указываются содержание выявленного нарушения со ссылкой на положение нормативного правового акта, которым установлено нарушенное требование, допустившее его лицо)	См. акт
9	Дата, номер и содержание выданного предписания об устранении выявленных нарушений	
10	Фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводящего(их) проверку	Лагуша С.А. Сивакова С.В. Архинов П.М.
11	Фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должности экспертов, представителей экспертных организаций, привлеченных к проведению проверки	См. расп. решение
12	Подпись должностного лица (лиц), проводившего проверку	

Сведения о проводимых проверках

1	Дата начала и окончания проверки	08.08.2016 - 01.09.2016
2	Общее время проведения проверки (для субъектов малого и среднего предпринимательства, в часах)	19 рабочих дней
3	Наименование органа государственного контроля (надзора), наименование органа муниципального контроля	Министерство природных ресурсов КЧ.
4	Дата и номер распоряжения или приказа о проведении проверки	от 14.07.2016 № 116/1028
5	Цель, задачи и предмет проверки	выполнение ежегодного плана проверок
6	Вид проверки (плановая или внеплановая): для плановой проверки – ссылка на ежегодный план проведения проверок; для внеплановой проверки в отношении субъектов малого или среднего предпринимательства – дата и номер решения прокурора о согласовании проведения проверки	плановая выездная
7	Дата и номер акта, составленного по результатам проверки, дата его вручения представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю	от 01.09.2016 № 1.16/1028-1 вручен 01.09.2016
8	Выявленные нарушения обязательных требований (указываются содержание выявленного нарушения со ссылкой на положение нормативного правового акта, которым установлено нарушенное требование, допустившее его лицо)	1. отсутствием лицензии на добычу воды. 2. не подведены лицензия для размещения отходов и т.д. см. акт проверки
9	Дата, номер и содержание выданного предписания об устранении выявленных нарушений	от 01.09.2016 № 1.16/1028-2
10	Фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводящего(их) проверку	Федотов Олег Владимирович начальник государственного инспектора КЧ по безопасности объектов гор. горн.
11	Фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должности экспертов, представителей экспертных организаций, привлеченных к проведению проверки	
12	Подпись должностного лица (лиц), проводившего проверку	

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Управление надзорной деятельности

**Главного управления министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Краснодарскому краю
350 051 г. Краснодар, ул. Дзержинского, 95/1. тел./ fax: (861) 225-34-04, тел. доверия (861) 268-64-**

40

Отдел надзорной деятельности г. Анапа

**Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю 353 440 г. Анапа, ул. Астраханская,
74. тел./ fax: (86133) 5-60-46, тел. доверия (86133) 5-60-15**

Предписание № 252/1/13

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

**Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Краснодарского
края «Анапский сельскохозяйственный техникум»**

во исполнение распоряжения заместителя Главного государственного инспектора г. Анапа по пожарному надзору подполковника внутренней службы Суханова Д.К. № 252 от «25» июля 2016 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 11 ч. 00 мин. «08» августа 2016 г. по 16 ч. 00 мин. «15» августа 2016 г. проведена проверка государственным инспектором г. Анапа по пожарному надзору Катаниди В.П., Анапского сельскохозяйственного техникума по адресу: г. Анапа, ул. Черноморская, 11 совместно с Чернышовым И.В.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по ПБ, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	Помещения библиотеки (ф5.2) и помещения техникума литер Д под Д (ф4.1) не отгорожено между собой ограждающими конструкциями с нормируемым пределом огнестойкости и классом конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами.	Федеральный закон №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 года ст. 4; СНиП 21-01-97* п. 7.4.; п. 7.18.	01.12.2016	
1.	В помещении техникума литер Д под Д и общежития литер Е под Е руководитель организации не обеспечил соблюдение сроков перезарядки огнетушителей.	Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме" п. 70;	01.12.2016	
2.	Запоры на дверях эвакуационных выходов в здании общежития литер Е под Е, общежития литер Б под Б и техникума литер Д под Д не обеспечивают возможность их	Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме" п. 35;	01.12.2016	

	свободного открывания изнутри без ключа.		
3.	В помещении общежития литер Е под Е не все двери лестничных клеток, ведущие в общие коридоры, имеют приспособления для самозакрывания и уплотнения в притворах.	Федеральный закон №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 года ст. 4; СНиП 21.01.97* п. 6.18*;	01.12.2016
4.	Во всех спальнях комнатах общежития литер Е под Е отсутствуют локальные планы эвакуации людей при пожаре).	Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме" п. 7; ГОСТ Р 12.2.143-2009 п. 6.2.1; п. 6.2.4; п. 6.2.7;	01.12.2016
5.	В складах литер Г, Г1, Г2 эффективность средств огнезащитной обработки деревянных конструкций кровли не оценена по средствам испытаний для определения групп пожарной опасности строительных материалов.	ФЗ № 123 ТР о ТПБ от 22.07.2008 г. ст. 4; СНиП 21-01-97* п. 7.13;	01.12.2016
6.	В здании литер Б под Б руководитель организации не обеспечил объект огнетушителями по нормам согласно приложениям N 1 и 2.	Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме" п. 70;	01.12.2016
7.	На всех этажах общежития литер Б под Б поэтажные планы эвакуации выполнены не в соответствии с ГОСТ (не на основе фотолуминесцентных материалов, и размерами 600X400 мм.).	Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме" п. 7; ГОСТ Р 12.2.143-2009 п. 6.2.1; п. 6.2.4; п. 6.2.7.	01.12.2016
8.	Во всех спальнях комнатах общежития литер Б под Б отсутствуют локальные планы эвакуации людей при пожаре).	Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме" п. 7; ГОСТ Р 12.2.143-2009 п. 6.2.1; п. 6.2.4; п. 6.2.7;	01.12.2016
9.	В общежитии литер Б под Б автоматическая пожарная сигнализация находится в нерабочем состоянии.	НПБ 110-03;	01.12.2016
10.	В здании общежития литер Б под Б на всех этажах отделка пола на путях эвакуации выполнена из материалов с не нормируемыми показателями пожарной опасности.	Федеральный закон №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 года ст. 134. п. 2; СНиП 21.01.97* п. 6.25; СП 1.13130-2009 п.4.3.2.	01.12.2016
11.	В коридорах общежития литер Б под Б допускается загромождение эвакуационных путей оборудованием (холодильники).	Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме" п. 36 подпункт б;	01.12.2016
12.	На первом этаже общежития литер Б под Б в полу на путях эвакуации допускаются перепады высот менее 45 см;	ФЗ № 123 ТР о ТПБ от 22.07.2008 г. ст. 4; СНиП 21-01-97* п. 6.28;	01.12.2016
13.	В зданиях ГБПОУ КК АСТ не выполнено дублирование светового и звукового сигнала о сработке автоматической пожарной сигнализации на пульте подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации. п. 7 ст. 83	Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ (ред. от 23.06.2014) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	01.12.2016

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 21 декабря 2004 г. N 820 «О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПОЖАРНОМ НАДЗОРЕ» Главные государственные инспекторы городов (районов) субъектов Российской Федерации по пожарному надзору и их заместители, Государственные инспекторы субъектов Российской Федерации по пожарному надзору, Главные государственные инспекторы субъектов Российской Федерации по пожарному надзору и их заместители, Государственные инспекторы Российской Федерации по пожарному надзору, Главный государственный инспектор Российской Федерации по пожарному надзору и его заместители имеют право отменять (изменять) незаконные и (или) необоснованные решения, принятые нижестоящими государственными инспекторами по пожарному надзору.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:


- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор
г. Анапа по пожарному надзору
Катаниди В.П.

« 15 » августа 2016 г.

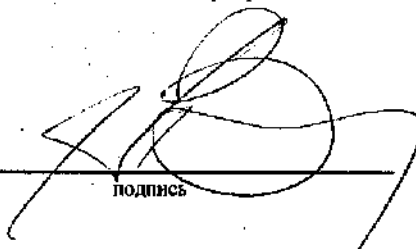


_____ подпись

Предписание для исполнения получено

_____ подпись

_____ (должность, фамилия, инициалы)

« 15 » августа 2016 г.

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Управление надзорной деятельности

Главного управления министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Краснодарскому краю
350 051 г. Краснодар, ул. Дзержинского, 95/1, тел./ факс: (861) 225-34-04, тел. доверия (861) 268-64-

40

Отдел надзорной деятельности г. Анапа

Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю 353 440 г. Анапа, ул. Астраханская,
74, тел./ факс: (86133) 5-60-46, тел. доверия (86133) 5-60-15

Предписание № 253/1/3

**по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Краснодарского
края «Анапский сельскохозяйственный техникум»**

во исполнение распоряжения заместителя Главного государственного инспектора г. Анапа по пожарному надзору подполковника внутренней службы Суханова Д.К. № 252 от «25» июля 2016 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 11 ч. 00 мин. «08» августа 2016 г. по 16 ч. 40 мин. «15» августа 2016 г. проведена проверка государственным инспектором г. Анапа по пожарному надзору Катаниди В.П., учебного хозяйства по адресу: г. Анапа, в границах квартала ул. Мира, ул. Объездная-Супсехское шоссе совместно с Чернышовым И.В.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по ПБ, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	Во всех помещениях учебного хозяйства отсутствует автоматическая, пожарная сигнализация.	НПБ 110-03	01.12.2016	
2.	Эффективность средств огнезащитной обработки деревянных конструкций кровли зданий учебного хозяйства не оценены по средствам испытаний для определения групп пожарной опасности строительных материалов.	ФЗ № 123 ТР о ТПБ от 22.07.2008 г. ст. 4; СНиП 21-01-97* п. 7.13	01.12.2016	
3.	В административном здании отделка стен на путях эвакуации выполнена из материалов с не нормируемыми показателями пожарной опасности.	Федеральный закон №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 года ст. 134, п. 2; СНиП 21.01.97* п. 6.25; СП 1.13130-2009 п.4.3.2	01.12.2016	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 21 декабря 2004 г. N 820 «О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПОЖАРНОМ НАДЗОРЕ» Главные государственные инспекторы городов (районов) субъектов Российской Федерации по пожарному надзору и их заместители, Государственные инспекторы субъектов Российской Федерации по пожарному надзору, Главные государственные инспекторы субъектов Российской Федерации по пожарному надзору и их заместители, Государственные инспекторы Российской Федерации по пожарному надзору, Главный государственный инспектор Российской Федерации по пожарному надзору и его заместители имеют право отменять (изменять) незаконные и (или) необоснованные решения, принятые нижестоящими государственными инспекторами по пожарному надзору.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.


Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор
г. Анапа по пожарному надзору
Катаниди В.П.

« 15 » августа 2016 г.

Предписание для исполнения получено

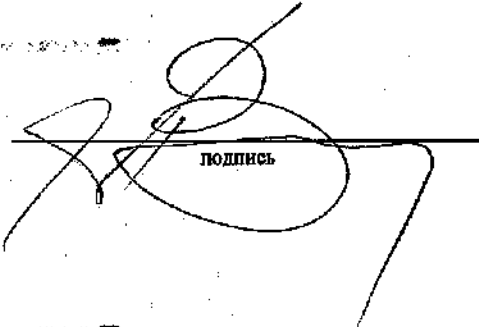


подпись

подпись

(должность, фамилия, инициалы)

« 15 » августа 2016 г.

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
«АНАПСКИЙ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ
ТЕХНИКУМ»

Прокуратура Российской Федерации
Прокуратура Краснодарского края
Анапская межрайонная прокуратура
Прокурору Анапской межрайонной
прокуратуры Злобину М.И.

353440, Краснодарский край,
город-курорт Анапа, ул.Черноморская, 11
Тел./факс (86133) 4-39-95; тел.3-50-74
ИНН 2301013215
e-mail: agricoll@bk.ru

На № 19.12.2016 № 765
от _____

**О предоставлении информации
об устранении нарушений требований
законодательства о пожарной безопасности
при подготовке к новому учебному году**

Уважаемый Максим Игоревич!

По представлению Анапской межрайонной прокуратуры об устранении нарушений требований законодательства о пожарной безопасности при подготовке к новому учебному году от 22.08.2016г № 7-01-2016/8653 государственным бюджетным профессиональным образовательным учреждением Краснодарского края «Анапский сельскохозяйственный техникум» выполнены следующие мероприятия :

- установлены противопожарные двери ДПМ-01/60 и ДПМ -02/60 отгораживающие помещения библиотеки и помещения техникума Литер Д подД, пункт представления-помещения библиотеки и помещения техникума Литер Д подД не огорожено между собой ограждающими конструкциями с нормируемым пределом огнестойкости; (приложение №1 -

- приобретены и размещены в помещениях техникума Литер Д под Д и общежитиях литер Е под Е, литер Б под Б огнетушители ОП-4 в количестве 90 шт., пункт представления -- в помещениях техникума Литер Д подД и общежития Литер Е подЕ не обеспечено соблюдение сроков перезарядки огнетушителей, в здании Литер Б подБ не обеспечено огнетушителями; (приложение №2 -

- приобретены и установлены доводчики и запоры на эвакуационных путях и на дверях лестничных маршей в количестве 10 штук, для самозакрывания и уплотнения в притворах. Работы по установке доводчиков и запоров проводятся работниками техникума – рабочими по комплексному обслуживанию зданий (договор поставки №85 от 23.08.2016г ИП Денисенко Лариса Владимировна), пункт представления – запоры на дверях не

обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа, в помещениях общежития Литер Е под Е не все двери лестничных клеток, имеют приспособления для самозакрывания.

- выполнена огнезащитная обработка деревянных конструкции на объекте Литер Г, Г1, Г2 (договор с ООО «Пожзащита-А»), , пункт представления – в складах литер Г, Г1, Г2 эффективность деревянных конструкции кровли не оценена по средствам испытаний (приложение № ;

- выполнен ремонт пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре на объекте общежитие Литер Б подБ (договор с ООО «Пожзащита-А»), , пункт представления – в общежитии литер Б подБ автоматическая пожарная сигнализация находится в нерабочем состоянии (приложение № ;

- изготовлены и размещены на всех этажах — поэтажные планы эвакуации в соответствии с ГОСТ, в спальнях размещены локальные планы эвакуации – пункт представления - отсутствие поэтажных и локальных планов эвакуации в общежитии Литер Е подЕ и Литер Б подБ, ;

- в коридорах общежития литер Б подБ эвакуационные пути освобождены от загромождений;

- убран линолиум на путях эвакуации общежития Литер Б под Б, пункт представления – отделка пола на путях эвакуации общежития Литер Б подБ с ненормируемыми показателями пожарной опасности;

- на путях эвакуации общежития литер Б под Б в полу установлены склоны помосты для устранения перепадов высот менее 45 см.;

- в зданиях техникума выполнено дублирование светового и звукового сигнала о сработке автоматической пожарной сигнализации на пульт подразделения пожарной охраны.

Директор



И.В.Чернышов

«22» ноября 2016 года № 1234

Начальнику территориального отдела
Управления Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия
человека по Краснодарскому краю в
городе-курорте Анапа, Темрюкском
районе
Медведевой Л.В.

Уважаемая Лариса Владимировна!

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Краснодарского края «Анапский сельскохозяйственный техникум» направляет вам на рассмотрение отчет по выполнению предписания №80 от 13.05.2016г о устранении нарушений.

1) Нарушение ст.11, 24 ФЗ-52 от 30.03.99 п.5.9 СП 2.1.2.2844-11 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию, содержанию общежитий для работников организаций и обучающихся образовательных учреждений» - устранено – заключен договор с ООО «Желдор-Сервис» №НВР/СТ/53-16 на оказание услуг по дезобработке мягкого инвентаря (приложение №1).

2) Нарушение ст.11,24 ФЗ-52 от 30.03.99 п.3.3 СП 3.5.3.1129-02 «Санитарно-эпидемиологические требования к проведению дератизации» - устранено – открыты для проведения дератизации места прохождения коммуникации в стенах и перекрытиях, в части кабинетов заменены оконные и дверные проемы, произведен ремонт напольного покрытия (приложение 2)

3) Нарушение ст.11,24 ФЗ-52 от 30.03.99 п. 3.6.1, 3.6.2 СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности» - устранено – в рамках проведения капитального ремонта на 4 этаже отремонтированы туалетные комнаты: установлено плиточное покрытие, заменены двери кабинок (имеют гладкое и ровное покрытие) для проведения мероприятий по уборке и дезинфекции помещений. (приложение №3).

4) Нарушение ст.11,18 ФЗ-52 от 30.03.99 п.п1.3, 1.4, 1.5, 1.7, 1.17, 2.2, 3.2.1 СанПин 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» - устранено частично


– выполнен проект организации зоны санитарной охраны источника водопользования, на учебном хозяйстве проведена санитарная очистка территории источника водопользования, отремонтирована и произведена покраска водонапорной башни, разработаны все мероприятия по осуществлению охраны и содержанию источника водопользования. В администрацию муниципального образования город-курорт Анапа направлен пакет документов на согласование проекта организации зоны санитарной охраны источника водопользования, также дополнительно будет проведено собрание землепользователей располагающихся на границе учебного хозяйства для согласования проекта организации зоны санитарной охраны источника водопользования, срок проведения собрания землепользователей – декабрь 2016г.


Директор:

 И.В. Чернышов

Григоренко А.В.
89186325594

Кол. Сухарев N 403

Дуфаверсopf  г. В. репринт 106


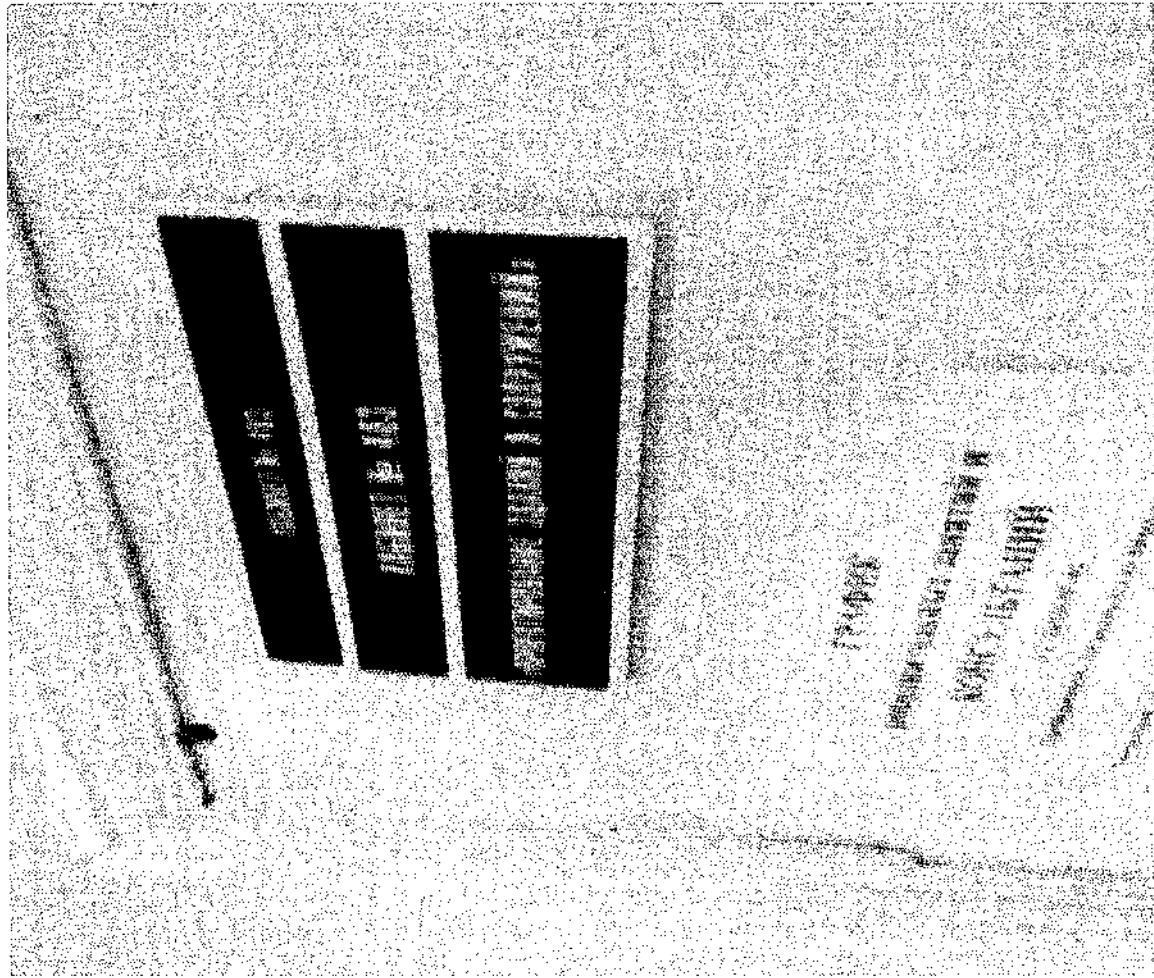


Грунтовый №2



Кв. 510


Директор  У. В. Сержнев

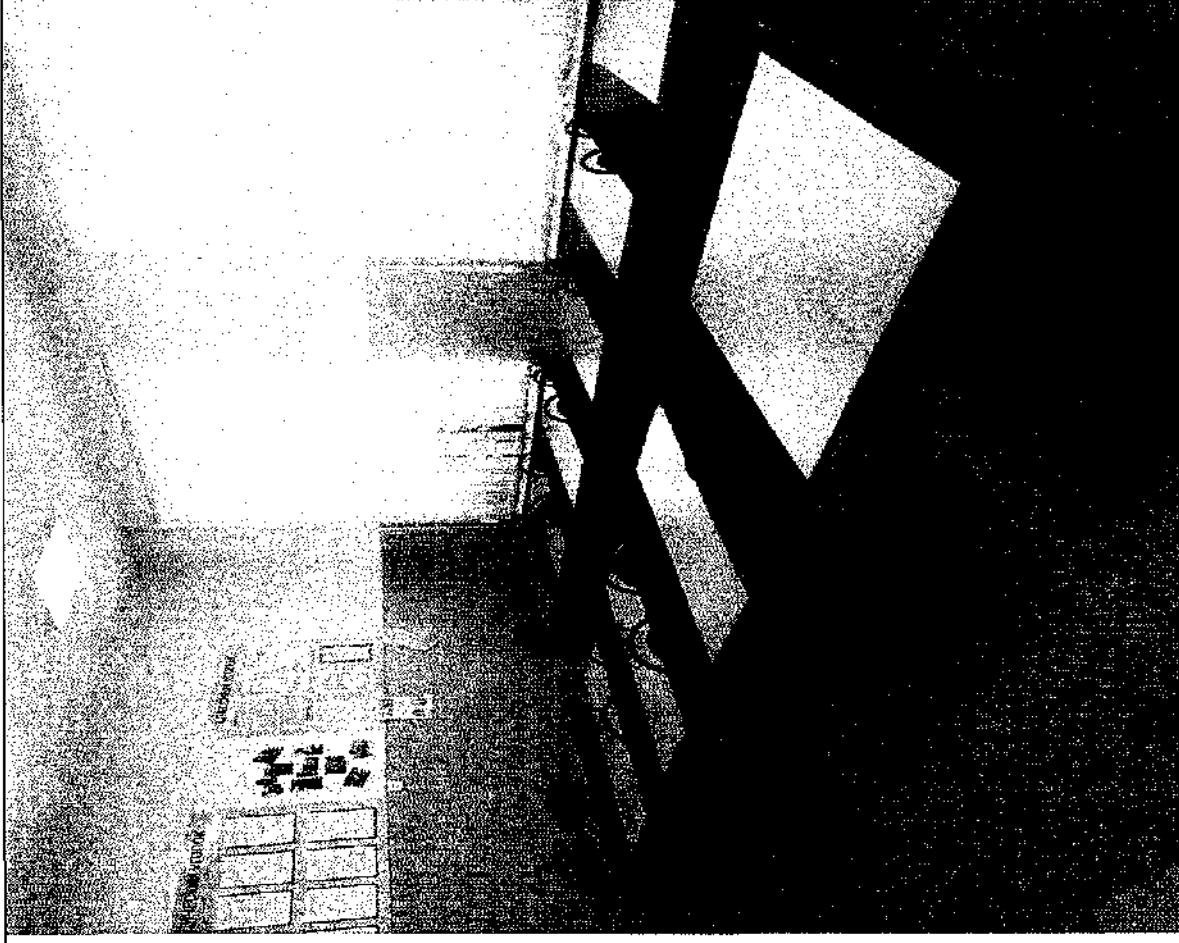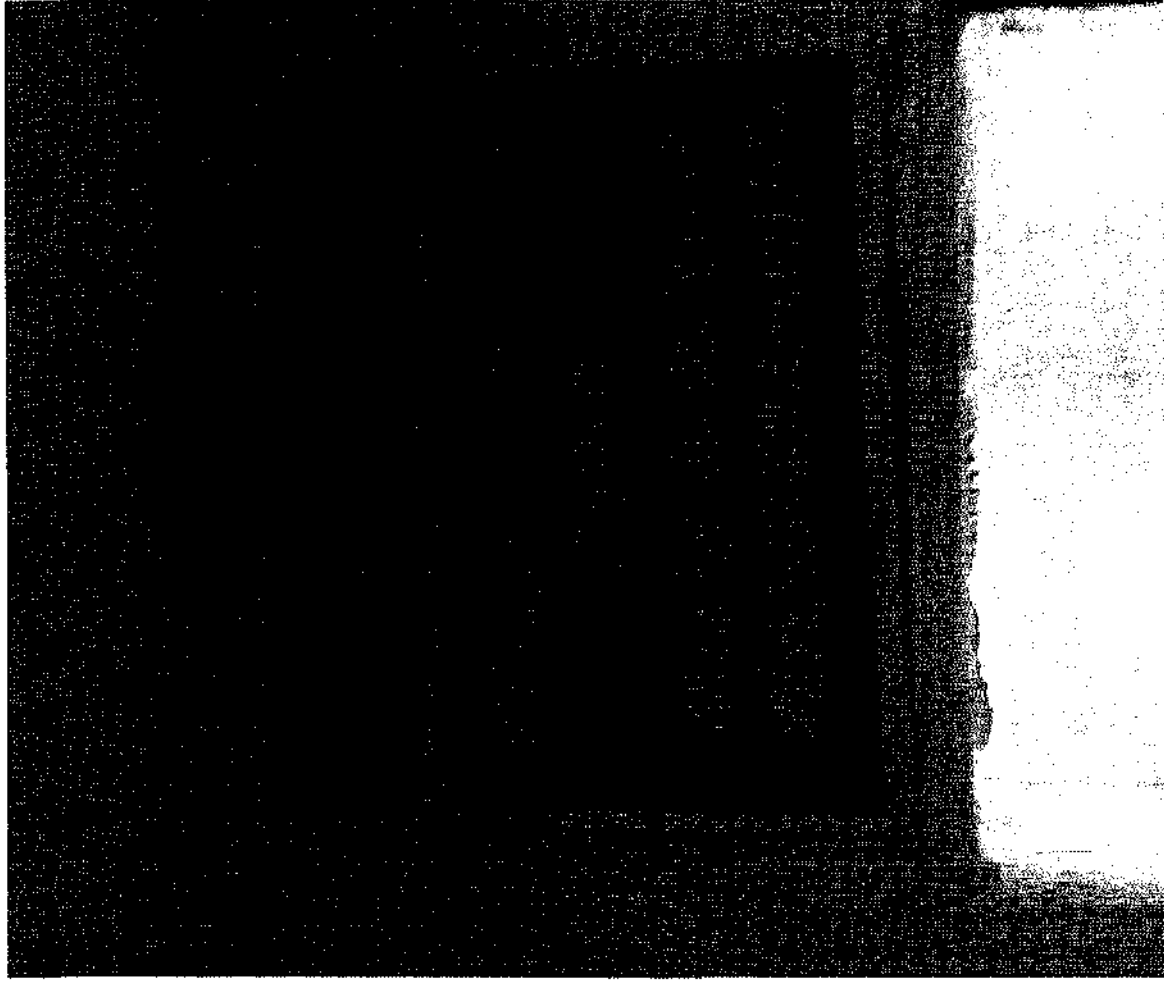

Фотоснимок № 2


Надпись № 316

Дуфелероф  П. В. Державин

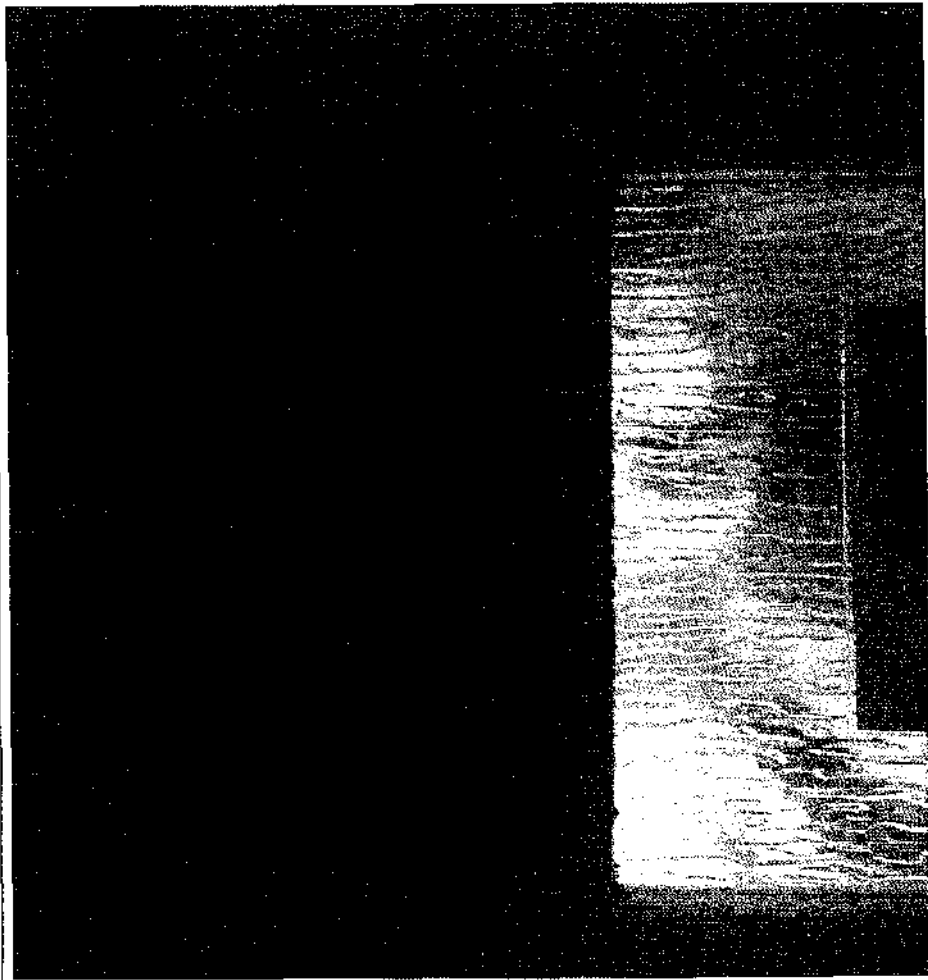


Державин П. В.

Трибуна № 5

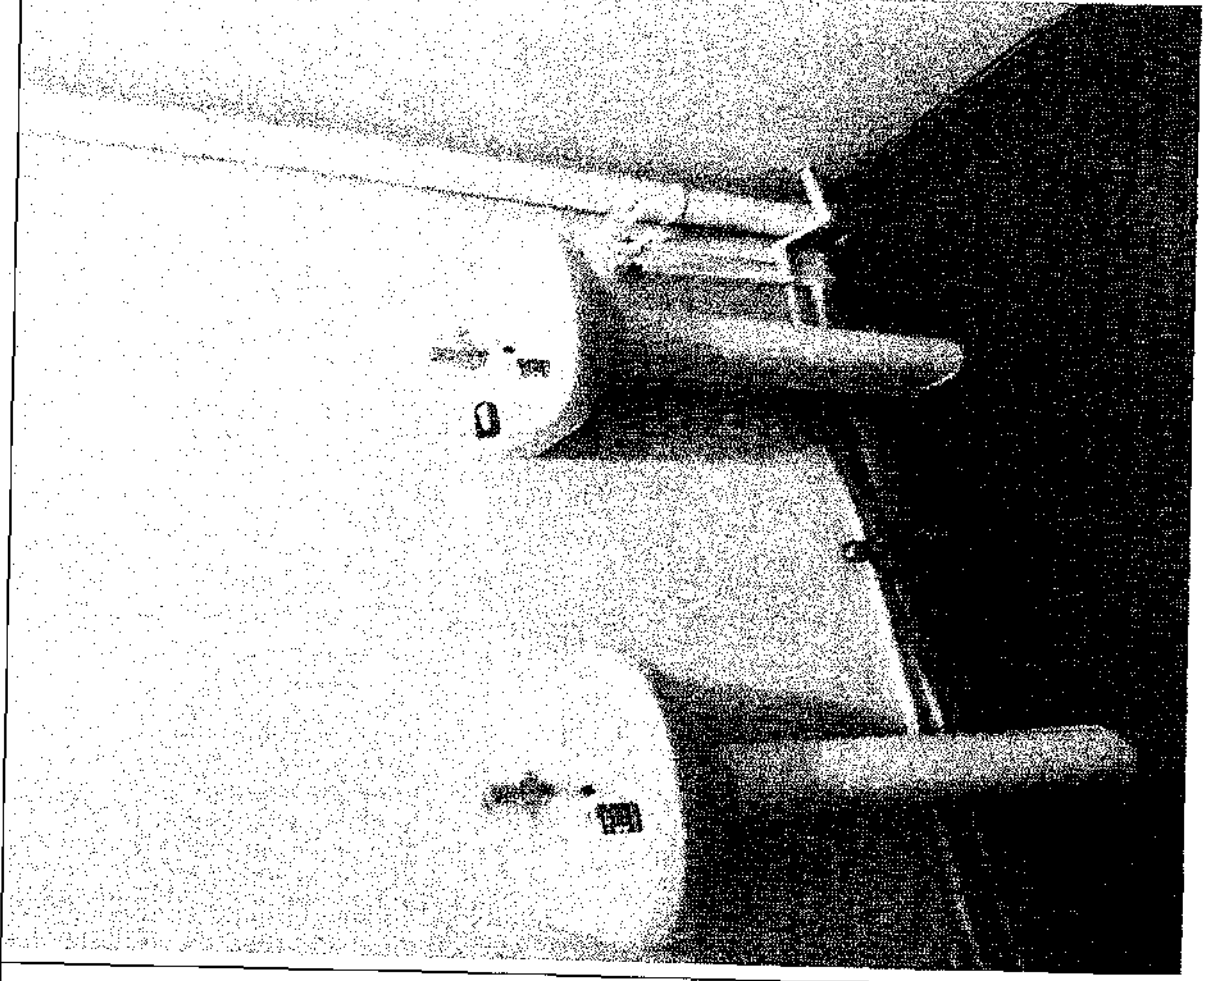

Дворные помещения 3-го этажа
Директор К. К. Сергеев

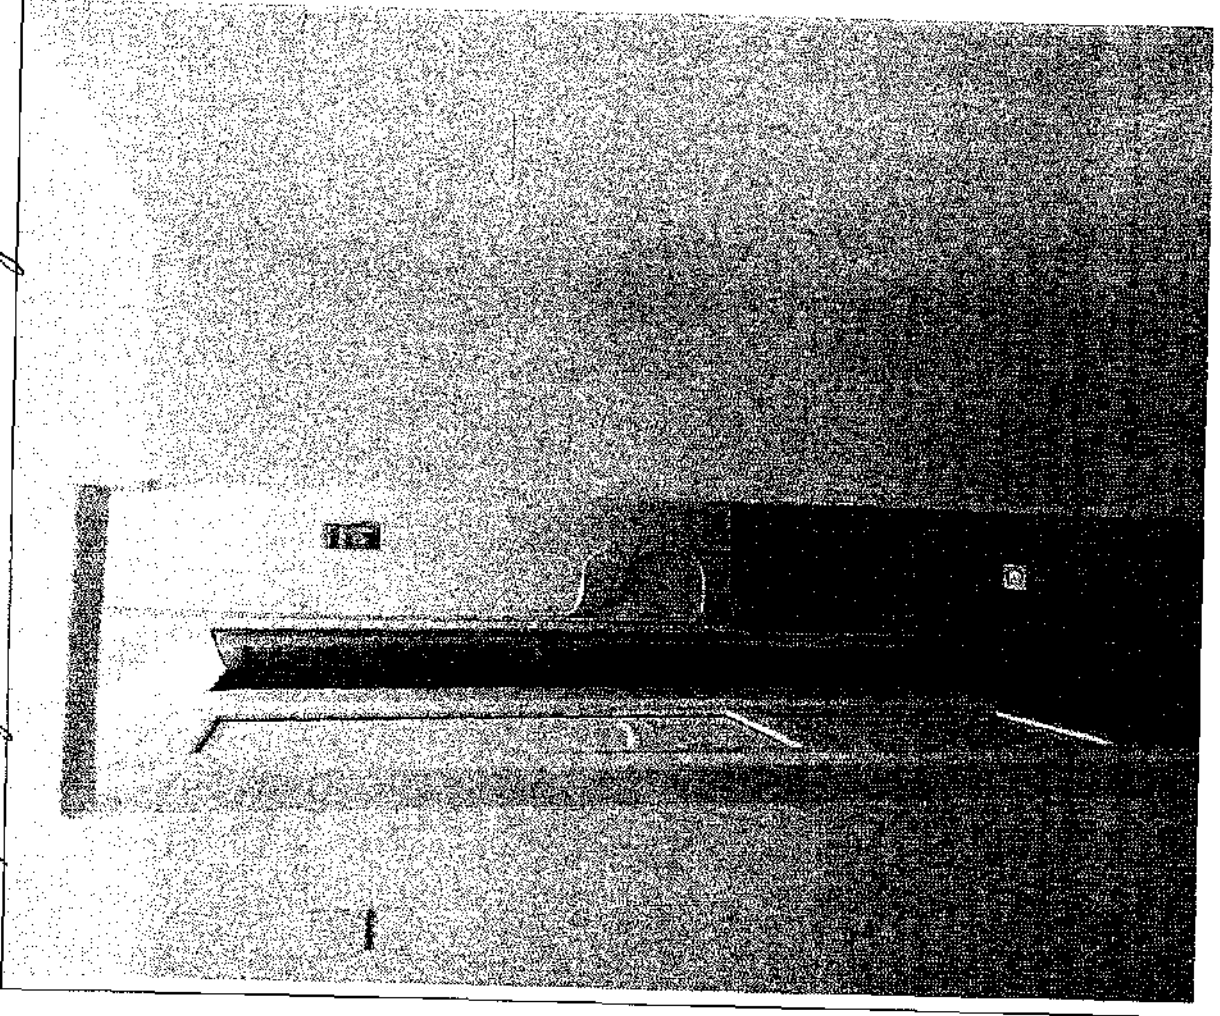

Устройство навигационной 4-го уровня

Проект № 3

Информация об устройстве

